








## 六、验收结论

顺北二区 110kV 输变电由建设工程落实了环评报告表提出的环保措施，验收结论如下：

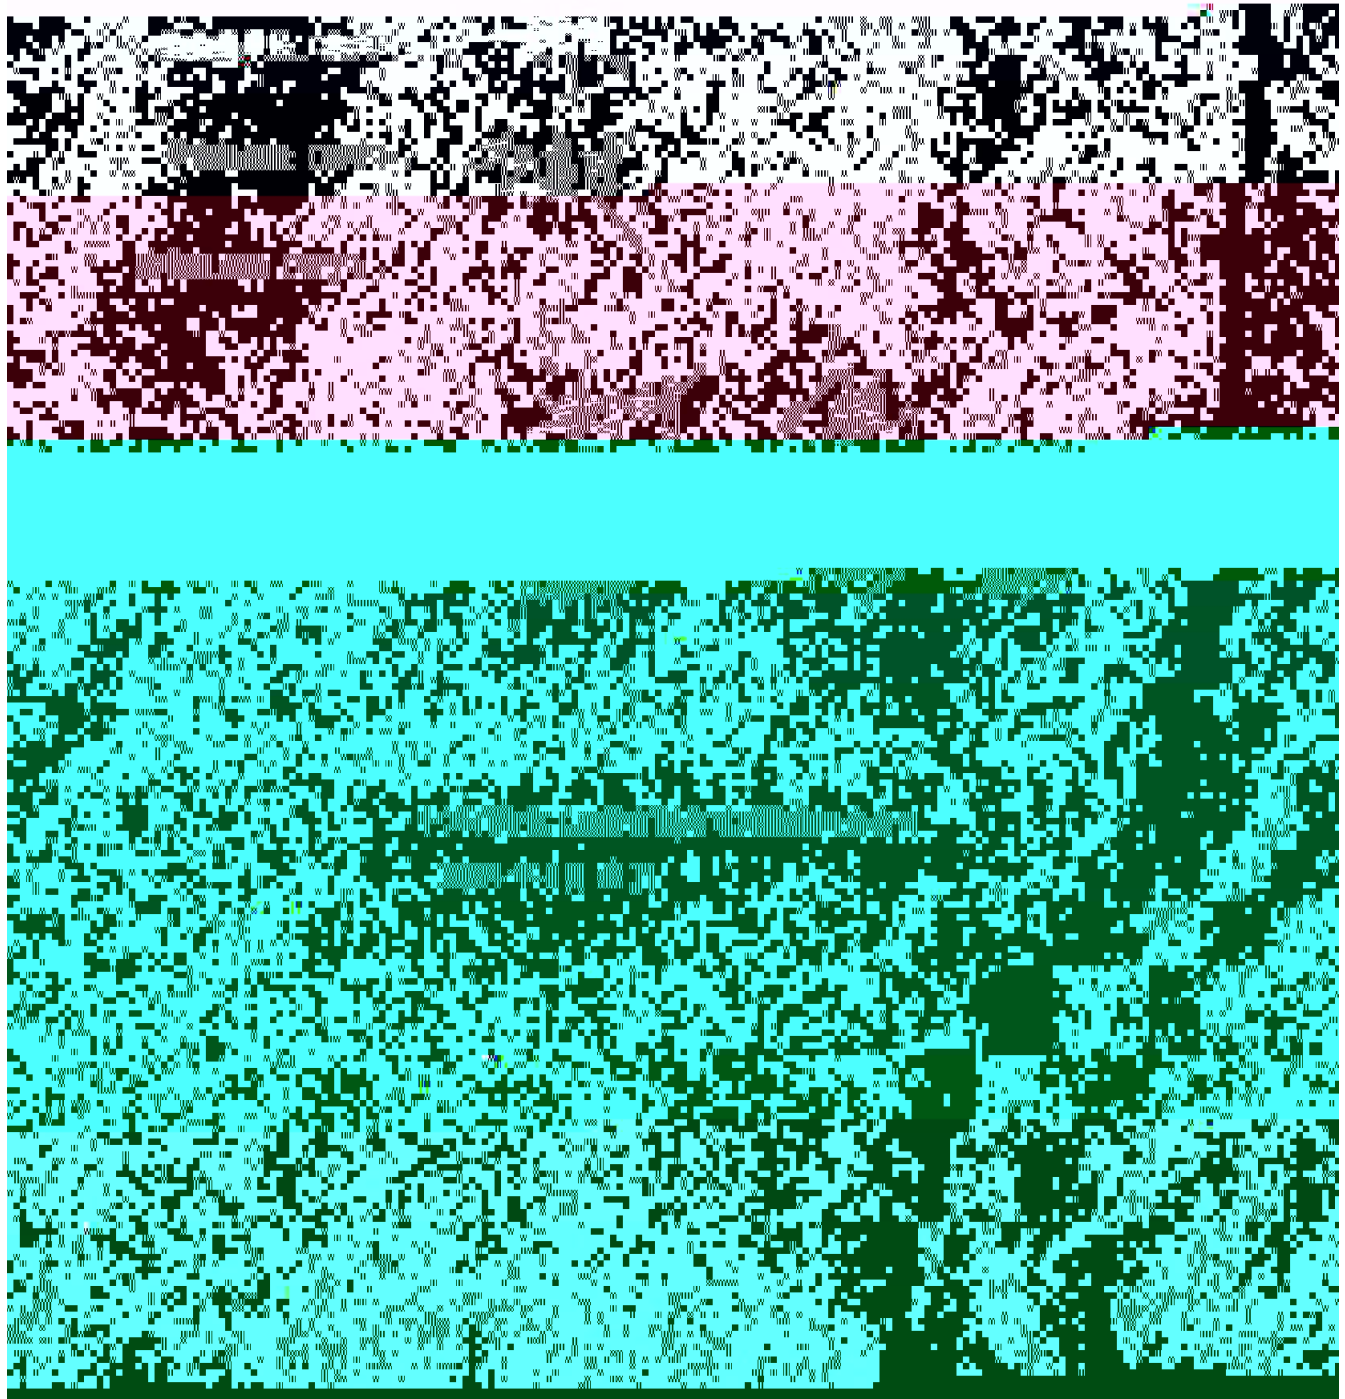

110kV输变电建设工程竣工环境保护验收成员表

序号	姓名	单位名称	职务/职称	联系方式
1	方永	西北油田分公司	科长	18999830355
2	侯文斌	西北油田分公司	科长	18999830362
3	黄彪	西北油田分公司	科长	18999622857
4	郑彬辉	油田工程服务中心	高级	18999622313
5	纪良政	油田工程服务中心	主任	13999926920
6	申旭辉	生态环境监测总站(退休)	主任	13899993000
7	肖巍	生态环境监测总站(退休)	高级	13319821537
8	赵毅	生态环境监测总站(退休)	工程师	18999831588
9	张玉齐	生态环境监测总站(退休)	工程师	184386220881
10	范彦杰	生态环境监测总站(退休)	工程师	150 9961 6876
11	孙浩	生态环境监测总站(退休)	工程师	15699237856
12	周佳	生态环境监测总站(退休)	高级	13579209688

日期: 2024年4月17日